


ZAMKNIĘCIE KRAWĘDZI

DOZBROJENIE OTWORU SZL. 14

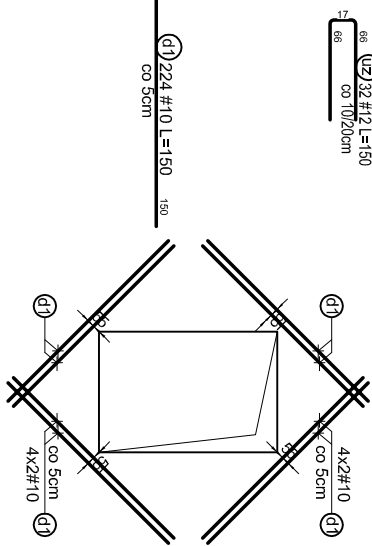

±0.00=160.40 m.n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl			
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tamobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg		
ADRES OBIEKTU	Prokuratura Okręgowa w Tamobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku administracyjnego, Sądu, Prokuratury, Rolowni wraz z instalacjami wentylacyjnymi, kanalizacją sanitarną i deszczową, centralnym ogrzewaniem, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją oraz instalacjami elektrycznymi i inżynierskimi, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budowa drogi wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozszczeniem na terenie ogrodu, kanalizacji telefonicznej i taktycznej, oświetlenia terenu, budowni przedszkola z kotłownią, wiaty śmieciowej, rozbiórki nawierzchni utwardzonych i inżynierskich instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, oświetlenie i ogrzewanie terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarni) na działkach 36182, 36182, przy ulicy Głogowej 1 w Nisku oraz przebudowa kolizyjnego skłupa energetycznego na działce 36232 przy ulicy Głogowej 1 w Nisku.		
TREŚĆ RYSUNKU	ZBROJENIE TARCZY POZ. 7.4.11	nr UPRAWN.	DATA 06.2020
PROJEKTANT	inż. Ryszard Oprocha	RP-Upr. 380/94	SKALA RYSUNKU 1:50
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Klaudia Rospond	MAP/0482/PBKv16	NR RYS. KW-794
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Joanna Walega		
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ BEZ ZGODY JEJEDYNEJ JEST NIEDOZWOLONE.		

Uwaga:

- Rysunki rozpatrywać w hierarchii: -architektura, -konstrukcja, -instalacje.
- Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzędne wysokościowe w metrach.
- Zbrojenie w otworach i wnękach na elementy instalacji należy rozciąć w środku otworu i zagiąć tworząc zamknięcia krawędzi. Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dozbrojenia nadproża, należy ułożyć minimum 3#12.
- Bruzdy oraz mniejsze otwory należy dozbrajać zgodnie z Rys. K-000.
- Pozostałe uwagi! zawarto na Rys. K-000.