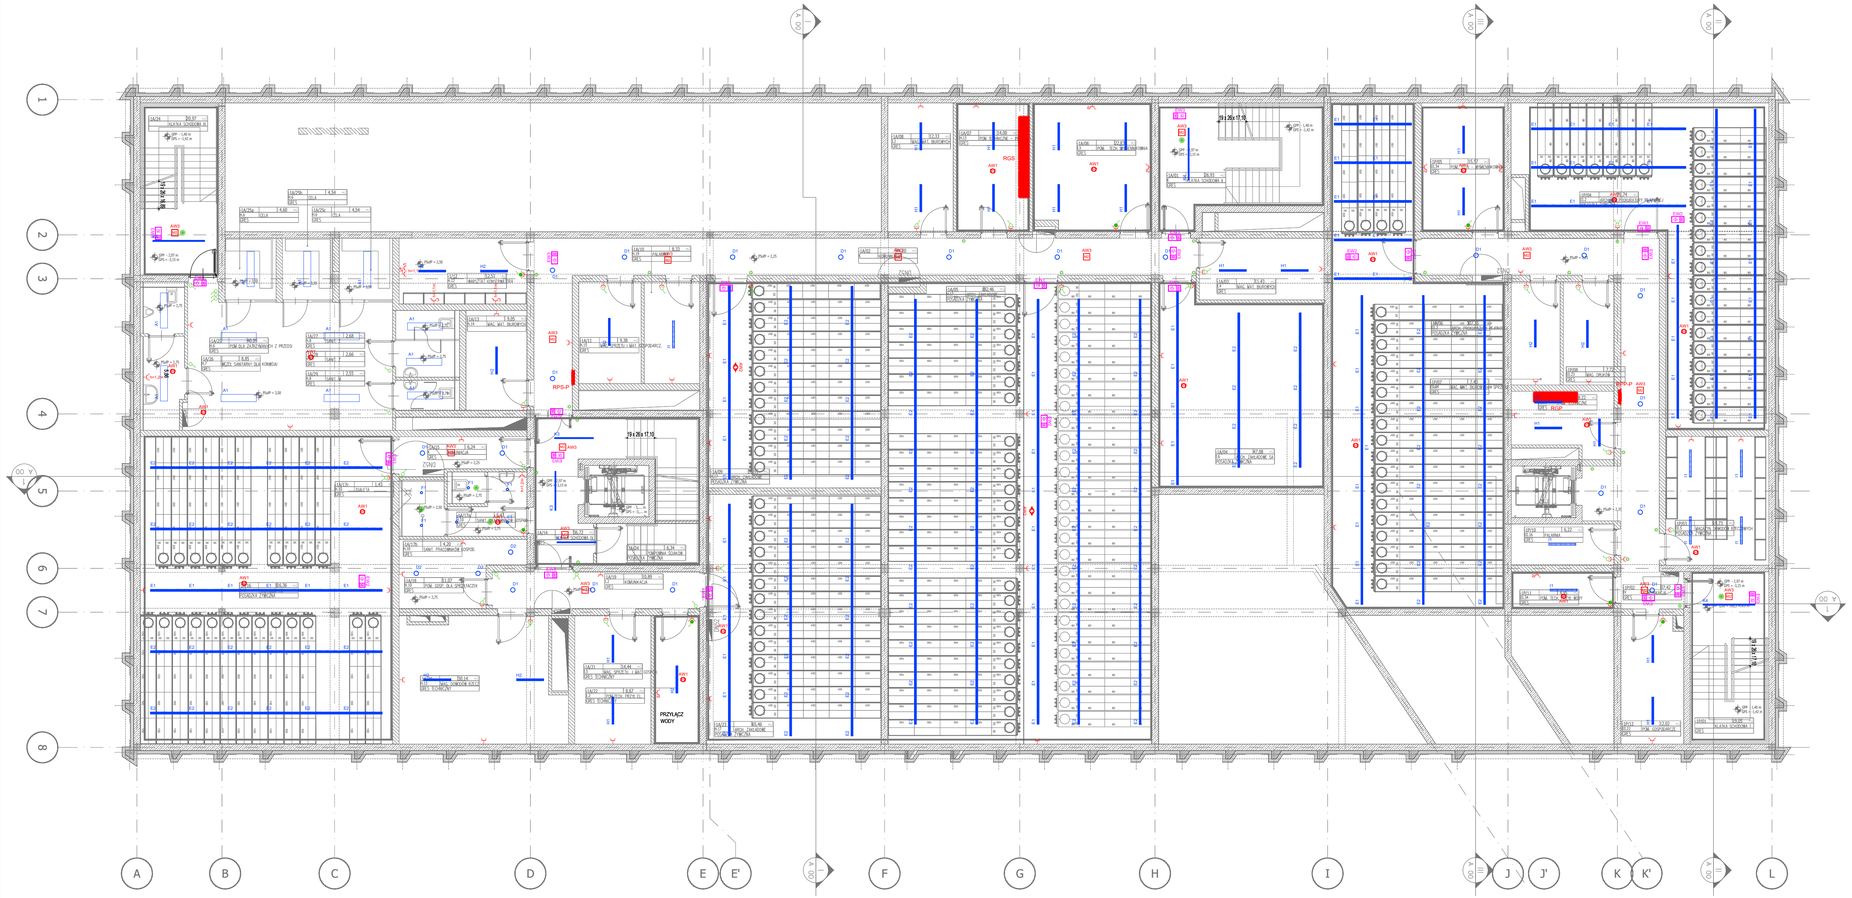

LEGENDA:

	Wypust kablowy zasilający 1F
	Wypust kablowy zasilający 3F
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik świecznikowy
	Łącznik schodowy
	Łącznik schodowy podwójny
	Łącznik krzyżowy
	Łącznik krzyżowy podwójny
	Łącznik jednobiegunowy IP44
	Łącznik świecznikowy IP44
	Łącznik schodowy IP44
	Łącznik krzyżowy IP44
	Przycisk oświetleniowy
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym
	Gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym
	Gniazdo wtyczkowe potrójne ze stykiem ochronnym
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z klapką, IP44, ze stykiem ochronnym
	Gniazdo wtyczkowe podwójne z klapką, IP44, ze stykiem ochronnym
	Gniazdo wtyczkowe potrójne z klapką, IP44, ze stykiem ochronnym
	Gniazdo wtyczkowe poczwórne z klapką, IP44, ze stykiem ochronnym
	Zestaw gniazd z gniazdem trójfazowym 32A, gniazdem jednofazowym z bolcem oraz wyłącznikiem 0-1, IP44
	Czujnik ruchu/obecności wysokiej częstotliwości 360°
A	Przeszklony/szary wyłącznik pradu (aparat sterujący)
	Przycisk przywołowczy - sznurkowy (pociągowy)
	Przycisk kasujący
	Lampka sygnalizacyjna z sygnałem czerwonym

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:

AW1	Oprawa awaryjna 1LED/2W 245lm IP65
AW2	Oprawa awaryjna z optyką do korytarzy 1LED/2W 215lm IP65
AW3	Oprawa awaryjna 1LED/2W 281lm
AW4	Oprawa awaryjna z optyką do korytarzy 1LED/2W 223lm
AW5	Oprawa awaryjna w wersji COLD (-15°C - 40°C) 1LED/2W 185lm IP65
AW6	Oprawa awaryjna/kierunkowa 1LED/1W IP65
AW7	Oprawa awaryjna/kierunkowa 7LED/1W IP65 z flagą
AW8	Oprawa kierunkowa 8LED/1W

UWAGI:

1. Przyjęto następujące tryby pracy opraw:
– oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
– oprawy kierunkowe: "praca na jasno".
2. Rozmieszczenie opraw należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
4. Oprawy dobierać/lokalizować ppoż. montowac na wysokości 2,5–3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno".
5. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła (/lub chłodu (urządzenia HVAC).
6. Rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktowac jako poglądowe.
Rodzaj, typ piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
7. Oprawy kierunkowe instalowac w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
8. Opracowano koncepcję oświetlenia AB/EM wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO:

Należy stosowac oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

A1	Oprawa oświetleniowa nastropowa 53,5W wandaloodporna IP65
A2	Oprawa oświetleniowa nastropowa 72,7W wandaloodporna IP65
B1	Oprawa oświetleniowa zwieszana 72W rasterlopal IP20
C1	Oprawa oświetleniowa wpuszczana 31W raster IP20
C2	Oprawa oświetleniowa nastropowa 31W raster IP20
D	Oprawa oświetleniowa wpuszczana 16W opal IP44
D2	Oprawa oświetleniowa wpuszczana 24W opal IP44
E1	Oprawa oświetleniowa nastropowa do łączenia w linie 36W dmpr IP20
E2	Oprawa oświetleniowa nastropowa do łączenia w linie 66W dmpr IP20
F1	Oprawa oświetleniowa wpuszczana 11W faset IP54
G1	Oprawa oświetleniowa wpuszczana 13W dmpr IP20
G2	Oprawa oświetleniowa wpuszczana 20W dmpr IP20
H1	Oprawa oświetleniowa nastropowa 41W ryll IP66
H2	Oprawa oświetleniowa nastropowa 49W ryll IP66
I1	Oprawa oświetleniowa nastropowa 50W raster IP65
J1	Oprawa oświetleniowa dostropowa 11W dk IP20
K1	Oprawa oświetleniowa dostropowa 29W dmpr IP20
K2	Oprawa oświetleniowa dostropowa 39W dmpr IP20
K3	Oprawa oświetleniowa nastropowa 30W dmpr IP20
K4	Oprawa oświetleniowa nastropowa 41W dmpr IP20
L1	Oprawa oświetleniowa dostropowa 24W raster IP20
L2	Oprawa oświetleniowa nastropowa 24W raster IP20
M1	Oprawa oświetleniowa dostropowa 18W faset IP20
N1	Oprawa oświetleniowa dostropowa 14W faset IP20
N2	Oprawa oświetleniowa dostropowa 28W faset IP20
W1	Oprawa oświetleniowa zwieszana 170W opal IP20

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg				
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 361/2, 361/2/2, 362/3/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO				
FAZA	**PROJEKT BUDOWLANY**		BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**	
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z oświetleniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączaniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wraz demontażowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 361/2, 361/2/2, przy ulicy Długiej 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 362/3/2 przy ulicy Długiej 1 w Nisku.					
TREŚĆ RYSUNKU	**RZUT PIWNIC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.**	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	02.2020
PROJEKTANT	**mgr inż. JAKUB KLECZEK**	PDK/0101/PWOD/06		SKALA RYSUNKU	1 : 100
SPRAWDZAJĄCY	**inż. KAZIMIERZ KLECZEK**	**E-01/76**		NR RYS.	**E-01**
OPRACOWUJĄCY	**mgr inż. WOJCIECH GURCZYŃSKI**				
UWAGI	*PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.*				