


schemat mocowania
okładziny kamiennej
skala 1:10

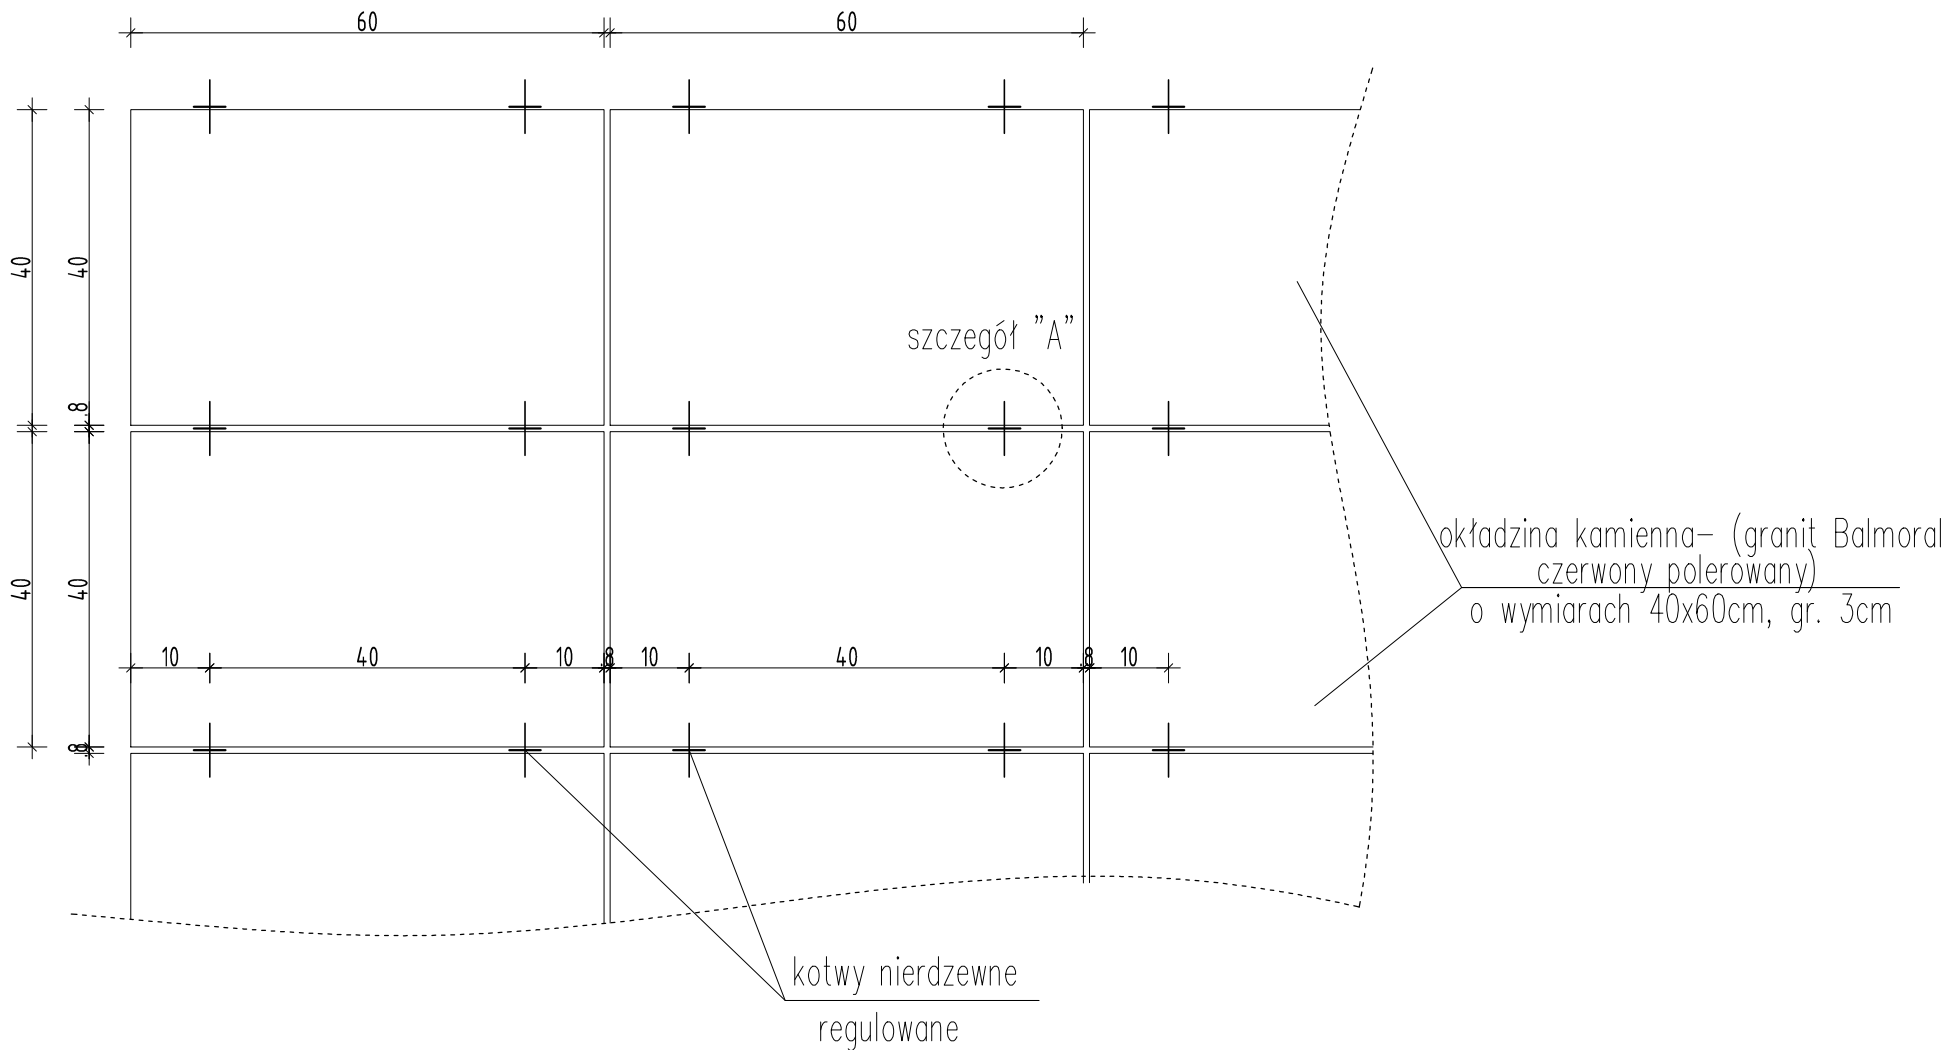


UWAGA!

Głębokość zakotwienia kotew w murze minimum 12cm.

Zalecany, minimalny odstęp osiowy trzpienia od narożnika płyty wynosi 2,5 grubości płyty.

szczegóły "A"
skala 1:2,5

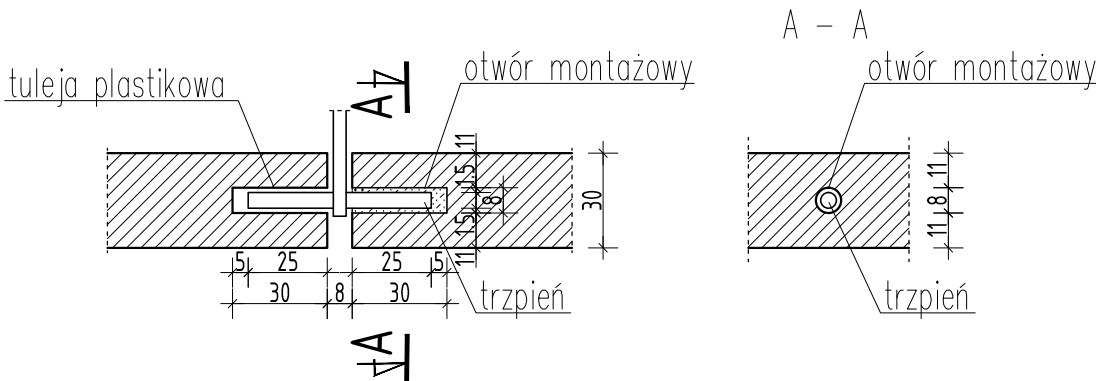

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Ustawa z dn. 4 lutego 1994r



25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel: (041)-343-17-09, 0-517-365-770, 0-505-091-29
e-mail: jarbud@jarbud.eu

Temat:	Remont schodów wejściowych do budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu			
Inwestor:	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27			
Lokalizacja:	Tarnobrzeg, dz. nr ewid. 1336/6, 1336/11, 3733			
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Stadium:	PB	
Tytuł rys:	schemat mocowania okładziny kamiennej	Data:	05-2019	
Projektował:	inż. Ryszard Fabrowski upr. nr 27/66	Podpis:	Skala:	1:10
Opracował:		Podpis:	nr rys:	stron
			A-05	